



REE acumula nueve meses de retraso en la conexión de Ceuta con la Península

El operador anunció que la línea estaría en funcionamiento a finales del año pasado

El Gobierno sigue sin autorizar la puesta en marcha del cable, que bajaría el coste de la luz

Rubén Esteller / Javier Romera
MADRID.

La interconexión eléctrica entre la Península y Ceuta continúa sin entrar en funcionamiento un año después del acto institucional organizado por Red Eléctrica para celebrar la llegada a la ciudad autónoma del primero de los dos cables submarinos. La infraestructura, presentada entonces como un hito histórico para acabar con el aislamiento eléctrico ceutí, sigue sin suministrar electricidad procedente del sistema peninsular.

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, asistió el 15 de septiembre de 2025 a la llegada del buque cablero Giulio Verne junto al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard; el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y la entonces delegada del Gobierno, Cristina Pérez. El acto escenificó la culminación del tendido del primer circuito.

Red Eléctrica afirmó entonces que la interconexión avanzaba hacia su “próxima culminación”, mientras que la compañía informó de la entrada en funcionamiento a finales de 2025 y la propia Corredor situó dicho hito en los primeros meses de 2026. Vivas calificó aquella jornada de “día histórico” y aseguró que el cable marcaría “un antes y un después” para Ceuta.

Una conexión pendiente

Sin embargo, el calendario se ha ido desplazando. Tras completarse el tendido de los dos cables y terminar las obras principales en diciembre de 2025, el Gobierno llegó a señalar que las primeras pruebas permitirían conectar Ceuta con la Península a mediados de marzo de 2026. Ese plazo tampoco se cumplió y, duran-

Control del agua y de los espacios naturales

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, visitó el miércoles Ceuta para evaluar los posibles riesgos para la calidad del suministro del agua y aprovechó para anunciar una actuación coordinada con la Ciudad. Técnicos del Ministerio de Transición Ecológica recorrerán los puntos críticos para evaluar los daños que se registren en playas, montes y espacios naturales y poder estudiar medidas sobre residuos, incendios, asentamientos y biodiversidad en una zona que cuenta ahora con un estrés enorme por la irrupción de cerca de 10.000 inmigrantes.


te los meses siguientes, continuaron los trabajos en instalaciones terrestres, subestaciones y sistemas auxiliares necesarios para integrar el enlace en la red.

Las últimas previsiones retrasan ahora la entrada en servicio hasta antes de que concluya 2026, ya que sólo faltaría un permiso del Gobierno. En julio, las autoridades ceutíes situaban la infraestructura en su “recta final”, pendiente todavía de completar las actuaciones necesarias para su operación comercial.

La demora supone que Ceuta continúa funcionando como un sistema eléctrico aislado y dependiendo fundamentalmente de la central térmica local, alimentada con combusti-

La interconexión eléctrica submarina

Proyecto estratégico que conecta Algeciras con Ceuta para acabar con su aislamiento energético

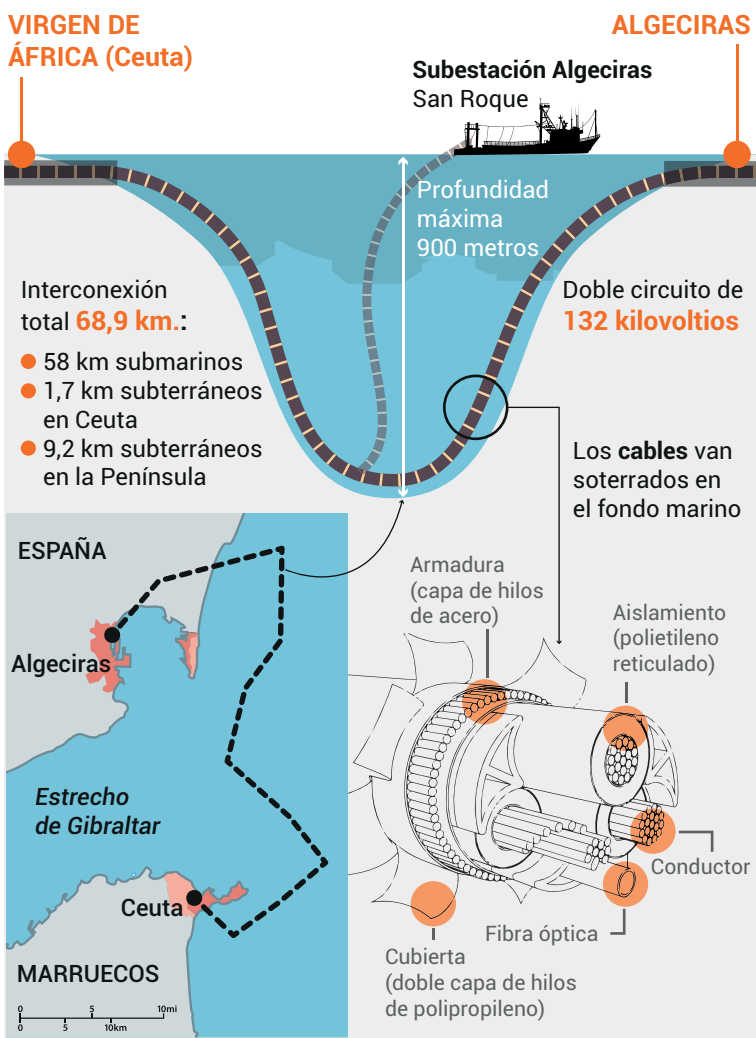

Fuente: Red Eléctrica.

eE

bles fósiles y cuya seguridad se encuentra ahora en entredicho después de la advertencia lanzada por Endesa y el Puerto ante la decisión del Gobierno de ubicar a cerca de un mi-

llar de inmigrantes alrededor de la instalación.

La instalación de este cable con la Península debía permitir sustituir buena parte de esta generación, au-

mentar la seguridad de suministro y facilitar la llegada de electricidad producida en el sistema peninsular.

El proyecto, promovido por Red Eléctrica con una inversión cercana a los 300 millones de euros, está formado por dos circuitos de 132 kilovoltios que recorren aproximadamente 58 kilómetros entre La Línea de la Concepción y Ceuta. La infraestructura incluye un tramo submarino por el estrecho de Gibraltar y las conexiones terrestres y subestaciones situadas en ambos extremos del tendido.

Su capacidad conjunta, próxima a los 200 megavatios, supera ampliamente la demanda máxima de Ceuta, lo que reforzará la seguridad de suministro en la ciudad autónoma. El doble circuito busca garantizar que el suministro pueda mantenerse si se produce una avería o una intervención de mantenimiento en uno de los cables.

El enlace también debe cambiar la configuración económica del sistema ceutí. La generación eléctrica aislada resulta considerablemente más cara que la peninsular y su sobrecoste se cubre mediante el sistema eléctrico y los Presupuestos Generales del Estado. La conexión permitirá reducir el funcionamiento de la central térmica, aunque estas deberán conservarse como respaldo ante posibles incidencias en el cable submarino.

Doce meses después del acto encabezado por REE y representantes del Gobierno, la electricidad peninsular todavía no ha llegado a los hogares y empresas de Ceuta, que deberán esperar a que concluyan las pruebas y se autorice definitivamente la puesta en servicio y tampoco se logran los ahorros esperados con esta inversión.