




## Aumenta un 65% la instalación de baterías para autoconsumo en 2025, según UNEF

- Según el último estudio de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la apuesta de los autoconsumidores por el almacenamiento de energía solar ha aumentado

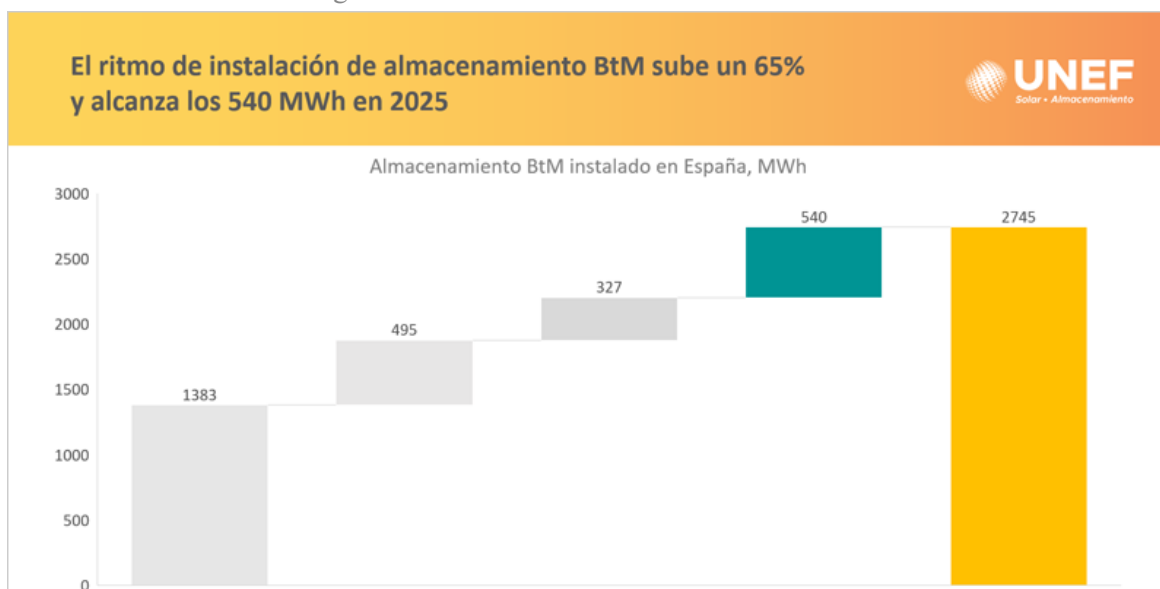

<https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/12/aumenta-65-instalacion-baterias-autoconsumo-2025-segun-unef>

Alejandra Nevado

Viernes, 12 junio 2026

Inicio » Almacenamiento Energía » **Aumenta un 65% la instalación de baterías para autoconsumo en 2025, según UNEF**

Publicado: 12/06/2026

Según el último estudio de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la apuesta de los autoconsumidores por el almacenamiento de energía solar ha aumentado considerablemente el año pasado, en el que la instalación de baterías para autoconsumo aumentó un 65% y sumó 540 MWh nuevos de almacenamiento detrás del contador, frente a los 327 MWh incorporados en 2024.

El crecimiento fue especialmente intenso en los hogares, donde el ritmo de instalación de baterías se incrementó un 99% durante 2025. Además, el 61% de las nuevas soluciones de autoconsumo residencial instaladas el año pasado ya incluía sistemas de almacenamiento, lo que confirma el peso creciente de esta tecnología en las instalaciones domésticas.

Este incremento, sumado al creciente interés por el almacenamiento de energía en los sectores comercial e industrial, supuso que durante el año pasado se instalasen 540 MWh, frente a los 327 MWh que se instalaron en 2024.

## Real Decreto de Autoconsumo y Almacenamiento Distribuido

Sin embargo, desde UNEF subrayan que para que las ventajas del almacenamiento de energía renovable terminen de llegar a los consumidores, es importante que se apruebe lo antes posible el nuevo Real Decreto de Autoconsumo y Almacenamiento Distribuido anunciado. Entre las prioridades señaladas figura el reconocimiento de la posibilidad de compartir excedentes y del almacenamiento distribuido.

También plantea que la regulación incentive el ahorro energético y la eficiencia mediante un mayor peso del término variable de la energía en la factura eléctrica. Asimismo, reclama medidas para agilizar y simplificar los procedimientos administrativos asociados a estas instalaciones.

En concreto, pide que la exención del permiso de acceso y conexión se aplique a instalaciones de menos de 15 kW de potencia inyectada a la red, y no en función de la potencia instalada. También solicita que la tramitación simplificada alcance a todos los proyectos de hasta 500 kW de capacidad de acceso.